


Max. Kabellänge des WS4

Maximale Kabellänge abhängig von der Stromaufnahme

Wählen Sie die Art des Kabels, abhängig vom Stromverbrauch des/r verbundenen Leser(s) im lokalen Busnetzwerk und der Entfernung zwischen Leser und Zutrittskontrolleinheit, siehe Abbildung unten.

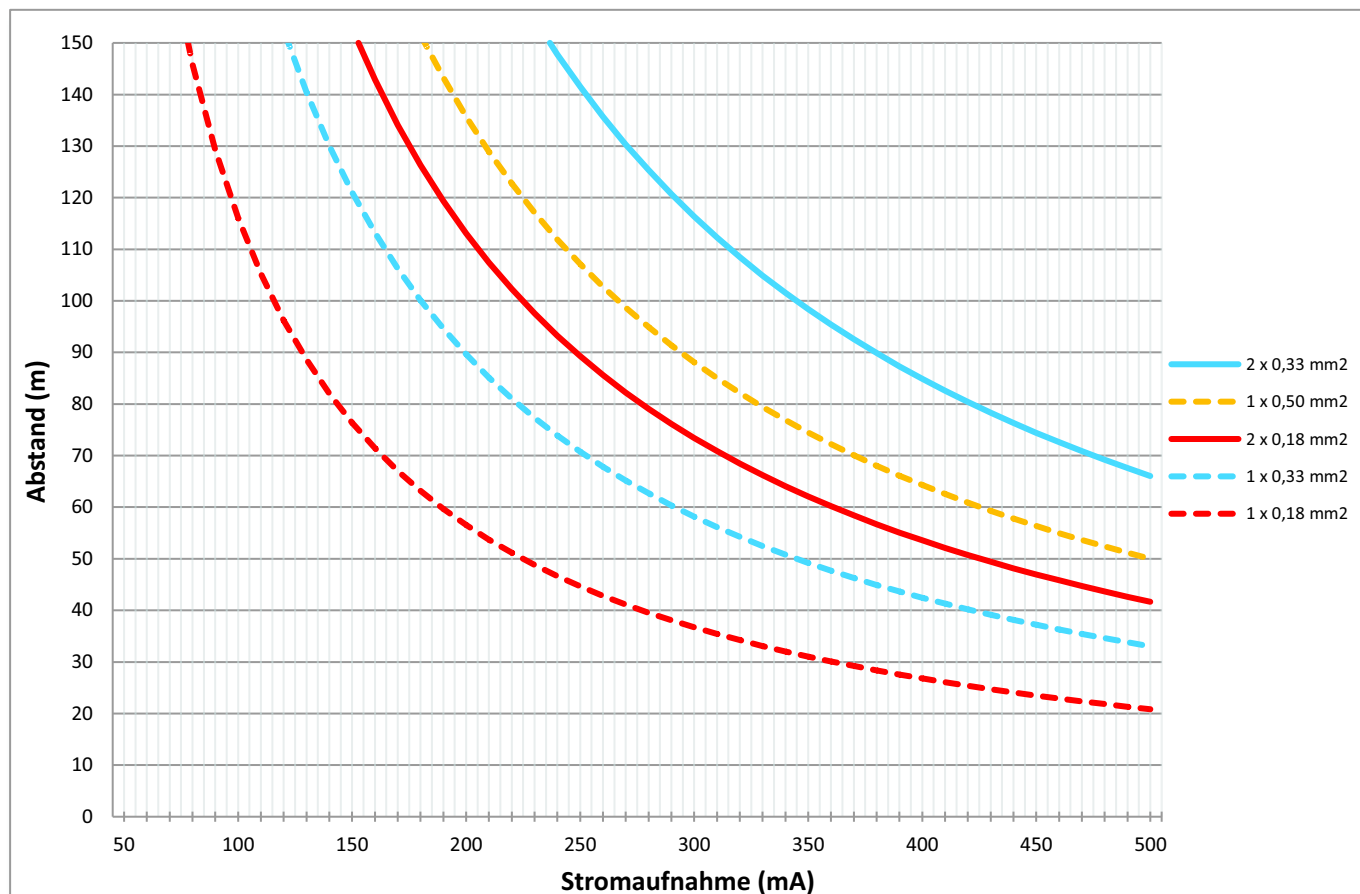

Empfohlene Kabel laut DIN47100 oder AWG:

- LiYCY-p or LiHCH-p : 2x2x0,18 / 2x2x0,34 / 3x2x0,34

Kabeltyp	mm ²	Ohm/Km
DIN47100 AWG 26	0,16	133
DIN47100 AWG 25	0,18	106
DIN47100 AWG 24	0,20	84
DIN47100 AWG 23	0,26	67
DIN47100 AWG 22	0,33	53
--	0,50	35