


WS4 max. cabellengte

Maximale kabellengte als functie van stroom

Controleer onderstaande tabel voor het juiste kabeltype op basis van het energieverbruik van de aangesloten lezer(s) op de lokale bus en de afstand tussen de lezer en de toegangseenheid.

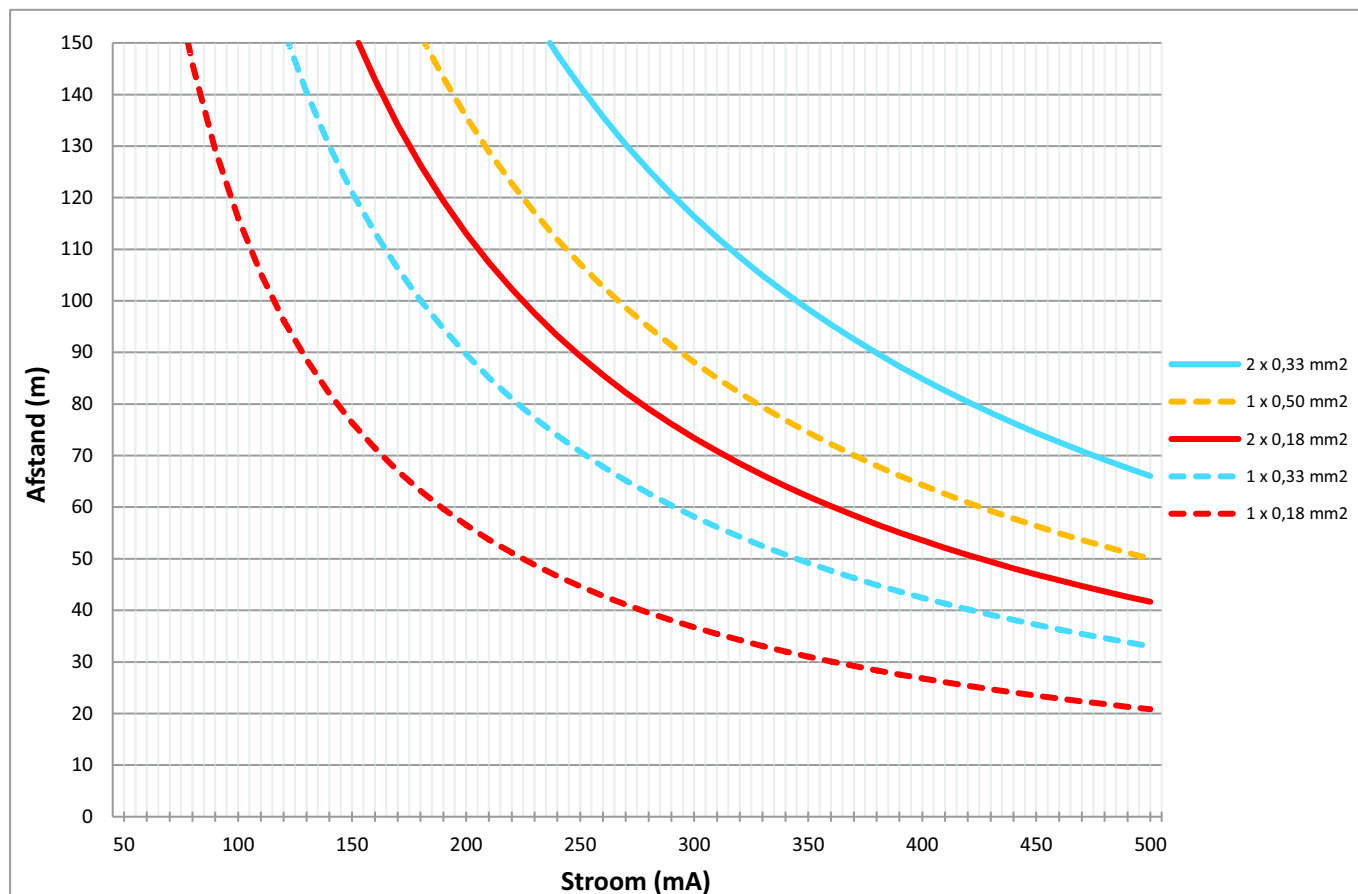

Aanbevolen kabels conform DIN47100 of AWG:

- LiYCY-p or LiHCH-p : 2x2x0,18 / 2x2x0,34 / 3x2x0,34

Type	mm ²	Ohm/Km
DIN47100 AWG 26	0,16	133
DIN47100 AWG 25	0,18	106
DIN47100 AWG 24	0,20	84
DIN47100 AWG 23	0,26	67
DIN47100 AWG 22	0,33	53
--	0,50	35